

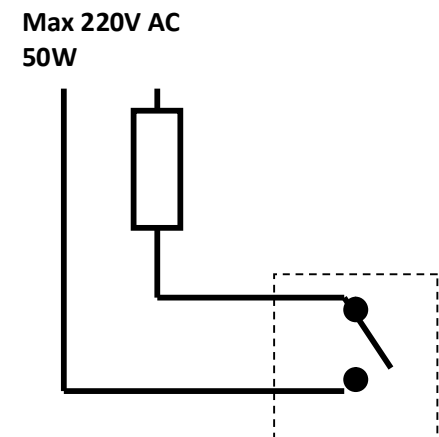
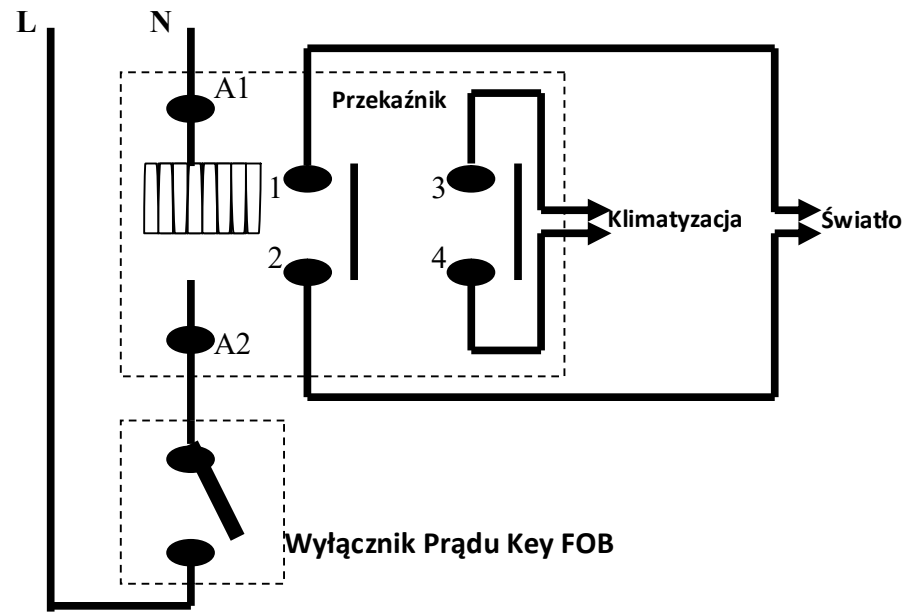


**Karta katalogowa / schemat instalacji**  
**wyłącznik prądu Key FOB – na brelok wpinany do kluczy**

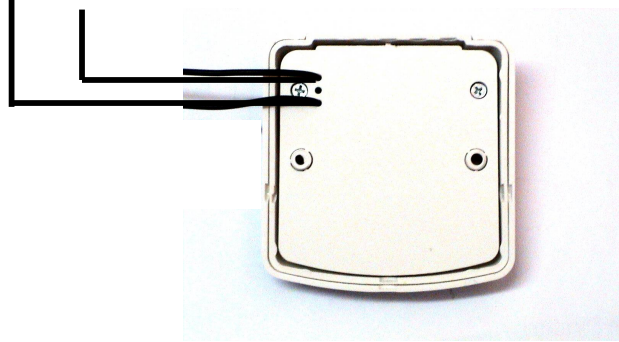

WITPOL Rozwiązania dla Hotelu  
 ul. Chemików 7, 62-030 Luboń, PL  
 tel. +48 61 832-05-33  
 tel. kom. +48 604 46-32-01, 606 92-02-01  
[sekretariat@witpol.pl](mailto:sekretariat@witpol.pl) [biuro@witpol.pl](mailto:biuro@witpol.pl)

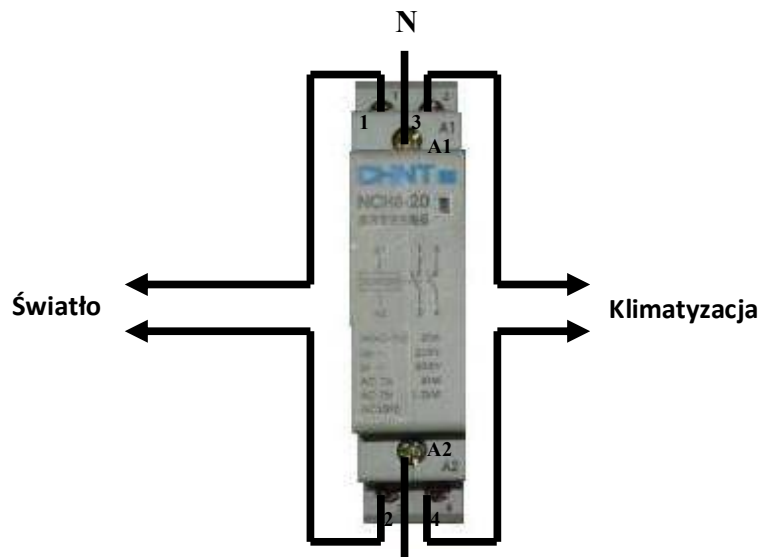

**Karta katalogowa / schemat instalacji**  
**wyłącznik prądu Key FOB – na brelok wpinany do kluczy**

**KEY CARD FOB – parametry techniczne**

Contact Material	Rhodium
Max. Contact Rating	70W
Max. Switching Voltage	220VAC
Max. Switching Current	0,7A
Max. Carry Current*7	2,0A*7
Max. Initial Contact Resistance	100mΩ
Min. Breakdown Voltage*2	300VDC*2
Max. Contact Capacitance	0,4pF
Min. Insulation Resistance	10Ω
Typ. Resonant Frequency	2.5kHz
Electrical Life (resistive loads)	10 (24VDC,100Ma 10) (200VDC,250Ma)
Wymiary wyłącznika (mm):	86 (szerokość) x 87 (wysokość)
Kolor:	biały

**UWAGA:**

Pokazany na rysunkach przekaźnik, **nie jest** dostarczany razem z wyłącznikiem. Zamawiający dostarcza przekaźnik we własnym zakresie i o obciążalności, zgodnej z potrzebami Inwestora.